


豊洲  
新市場

# 地下水管理 大破たん

## 共産党都議団が追及

日本共産党都議団は11月15日、都議会公営企業会計決算特別委員会で質問しました。追及で、豊洲新市場の地下水管理システムが破たんしていることをはじめ、都の計画が次々とゆき詰まってきていることが明らかになりました。地下水管理システムは、土壌汚染対策の柱。その破たんは、豊洲移転に道理がないことを示すものです。

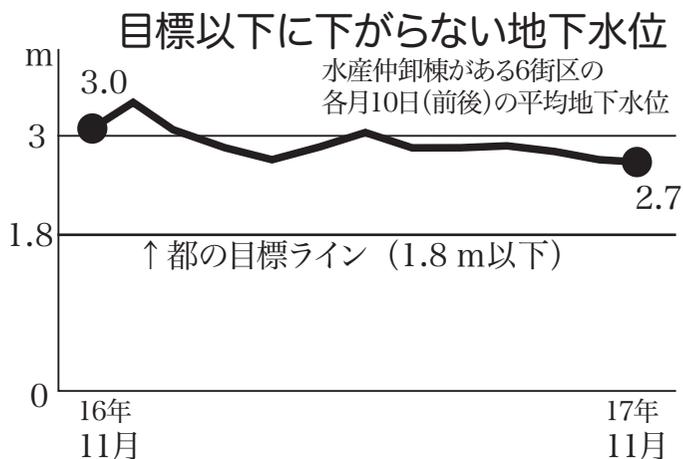

## 下がらない水位

都はこれまで、地下水管理システムによって豊洲新市場の地下水位を海拔1・8メートル以下にすることを目標にしてきました。しかし、上のグラフをご覧ください。昨年10月から同システムを本格稼働させていますが、目標値には下がらず高い状態のまま、雨が降ると上昇する事態が続いています。

共産党都議団は、台風による降雨などで水位が5メートルを超えた所もあったことを示し「本稼働してから1年たつても、11月10日時点で海拔1・8メートルになつていないところは1カ所もない」と指摘。さらに水位を下げるために、都がバキューム車まで出動させたり、地下空間からの強制排水を、いまだに続けていることを指摘し、地下水管理システムの破たんは明らかだと、厳しく批判しました。

## 強アルカリの水。直る見通し無し

さらに、都議団は、市場の雨水処理施設にたまった水が、強いアルカリ(pH12程度)を示しており、そのまま下水道に排水することができず、数値が正常に戻る見通しもたないことを追及しました。そのうえで、「こうした所に生鮮食品を扱う市場はふさわしくない」と移転中止を、重ねて求めました。

## 移転は中止を

都の汚染対策の失敗はいよいよ明らかです。小池知事は、移転を強行しようとしています。都の対策では、食の安全・安心は確保できません。築地の市場業者からも根強い反対の声があがっています。移転は中止し、築地再整備を検討すべきです。

# 日本共産党

東京  
民報


ご意見・ご要望は 03-5972-1621、FAX 03-5972-1590  
2017年11月号外 日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。  
発行/東京民報社(港区芝1-4-9 平和会館5階) 1965年11月12日第三種郵便物認可

豊洲  
新市場

# 地下水管理 大破たん

## 共産党都議団が追及

日本共産党都議団は11月15日、都議会公営企業会計決算特別委員会で質問しました。追及で、豊洲新市場の地下水管理システムが破たんしていることをはじめ、都の計画が次々とゆき詰まってきていることが明らかになりました。地下水管理システムは、土壌汚染対策の柱。その破たんは、豊洲移転に道理がないことを示すものです。

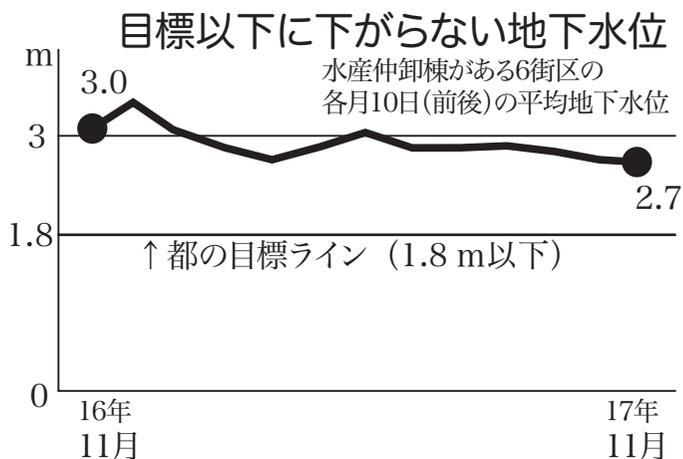

## 下がらない水位

都はこれまで、地下水管理システムによって豊洲新市場の地下水位を海拔1・8メートル以下にすることを目標にしてきました。しかし、上のグラフをご覧ください。昨年10月から同システムを本格稼働させていますが、目標値には下がらず高い状態のまま、雨が降ると上昇する事態が続いています。

共産党都議団は、台風による降雨などで水位が5メートルを超えた所もあったことを示し「本稼働してから1年たつても、11月10日時点で海拔1・8メートルになつていないところは1カ所もない」と指摘。さらに水位を下げるために、都がバキューム車まで出動させたり、地下空間からの強制排水を、いまだに続けていることを指摘し、地下水管理システムの破たんは明らかだと、厳しく批判しました。

## 強アルカリの水。直る見通し無し

さらに、都議団は、市場の雨水処理施設にたまった水が、強いアルカリ(pH12程度)を示しており、そのまま下水道に排水することができず、数値が正常に戻る見通しもたないことを追及しました。そのうえで、「こうした所に生鮮食品を扱う市場はふさわしくない」と移転中止を、重ねて求めました。

## 移転は中止を

都の汚染対策の失敗はいよいよ明らかです。小池知事は、移転を強行しようとしています。都の対策では、食の安全・安心は確保できません。築地の市場業者からも根強い反対の声があがっています。移転は中止し、築地再整備を検討すべきです。

# 日本共産党

東京  
民報


ご意見・ご要望は 03-5972-1621、FAX 03-5972-1590  
2017年11月号外 日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。  
発行/東京民報社(港区芝1-4-9 平和会館5階) 1965年11月12日第三種郵便物認可

豊洲  
新市場

# 地下水管理 大破たん

## 共産党都議団が追及

日本共産党都議団は11月15日、都議会公営企業会計決算特別委員会で質問しました。追及で、豊洲新市場の地下水管理システムが破たんしていることをはじめ、都の計画が次々とゆき詰まってきていることが明らかになりました。地下水管理システムは、土壌汚染対策の柱。その破たんは、豊洲移転に道理がないことを示すものです。

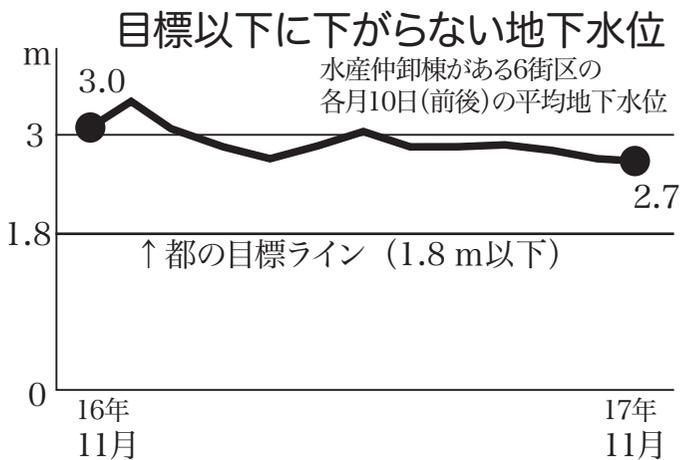

## 下がらない水位

都はこれまで、地下水管理システムによって豊洲新市場の地下水位を海拔1・8メートル以下にすることを目標にしてきました。しかし、上のグラフをご覧ください。昨年10月から同システムを本格稼働させていますが、目標値には下がらず高い状態のまま、雨が降ると上昇する事態が続いています。

共産党都議団は、台風による降雨などで水位が5メートルを超えた所もあったことを示し「本稼働してから1年たつても、11月10日時点で海拔1・8メートルになつていないところは1カ所もない」と指摘。さらに水位を下げるために、都がバキューム車まで出動させたり、地下空間からの強制排水を、いまだに続けていることを指摘し、地下水管理システムの破たんは明らかだと、厳しく批判しました。

## 強アルカリの水。直る見通し無し

さらに、都議団は、市場の雨水処理施設にたまった水が、強いアルカリ(pH12程度)を示しており、そのまま下水道に排水することができず、数値が正常に戻る見通しもたないことを追及しました。そのうえで、「こうした所に生鮮食品を扱う市場はふさわしくない」と移転中止を、重ねて求めました。

## 移転は中止を

都の汚染対策の失敗はいよいよ明らかです。小池知事は、移転を強行しようとしています。都の対策では、食の安全・安心は確保できません。築地の市場業者からも根強い反対の声があがっています。移転は中止し、築地再整備を検討すべきです。



都議会議員 (新宿区選出)  
おおやま ともこ  
大山とも子

日本共産党


東京民報  
ご意見・ご要望は 03-5972-1621、FAX 03-5972-1590  
2017年11月号外 日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。  
発行/東京民報社(港区芝1-4-9 平和会館5階) 1965年11月12日第三種郵便物認可

豊洲  
新市場

# 地下水管理 大破たん

## 共産党都議団が追及

日本共産党都議団は11月15日、都議会公営企業会計決算特別委員会で質問しました。追及で、豊洲新市場の地下水管理システムが破たんしていることをはじめ、都の計画が次々とゆき詰まってきていることが明らかになりました。地下水管理システムは、土壌汚染対策の柱。その破たんは、豊洲移転に道理がないことを示すものです。

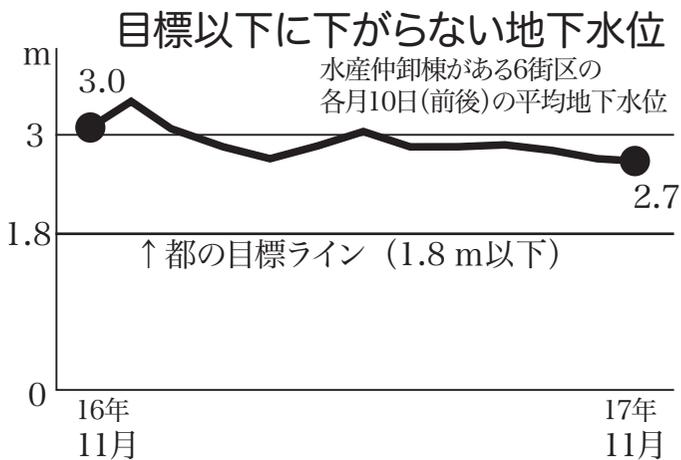

## 下がらない水位

都はこれまで、地下水管理システムによって豊洲新市場の地下水位を海拔1・8メートル以下にすることを目標にしてきました。しかし、上のグラフをご覧ください。昨年10月から同システムを本格稼働させていますが、目標値には下がらず高い状態のまま、雨が降ると上昇する事態が続いています。

共産党都議団は、台風による降雨などで水位が5メートルを超えた所もあったことを示し「本稼働してから1年たつても、11月10日時点で海拔1・8メートルになつていないところは1カ所もない」と指摘。さらに水位を下げるために、都がバキューム車まで出動させたり、地下空間からの強制排水を、いまだに続けていることを指摘し、地下水管理システムの破たんは明らかだと、厳しく批判しました。

## 強アルカリの水。直る見通し無し

さらに、都議団は、市場の雨水処理施設にたまった水が、強いアルカリ(pH12程度)を示しており、そのまま下水道に排水することができず、数値が正常に戻る見通しもたないことを追及しました。そのうえで、「こうした所に生鮮食品を扱う市場はふさわしくない」と移転中止を、重ねて求めました。

## 移転は中止を

都の汚染対策の失敗はいよいよ明らかです。小池知事は、移転を強行しようとしています。都の対策では、食の安全・安心は確保できません。築地の市場業者からも根強い反対の声があがっています。移転は中止し、築地再整備を検討すべきです。



都議会議員 (大田区選出)

ふじた・りょうこ

藤田りょうこ

日本共産党

東京  
民報

ご意見・ご要望は 03-5972-1621、FAX 03-5972-1590

2017年11月号外 日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。


発行/東京民報社(港区芝1-4-9 平和会館5階) 1965年11月12日第三種郵便物認可

豊洲  
新市場

# 地下水管理 大破たん

## 共産党都議団が追及

日本共産党都議団は11月15日、都議会公営企業会計決算特別委員会で質問しました。追及で、豊洲新市場の地下水管理システムが破たんしていることをはじめ、都の計画が次々とゆき詰まってきていることが明らかになりました。地下水管理システムは、土壌汚染対策の柱。その破たんは、豊洲移転に道理がないことを示すものです。

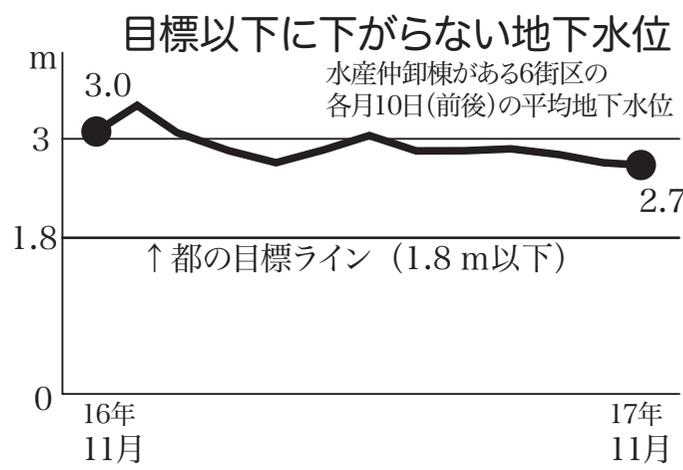

## 下がらない水位

都はこれまで、地下水管理システムによって豊洲新市場の地下水位を海拔1・8メートル以下にすることを目標にしてきました。しかし、上のグラフをご覧ください。昨年10月から同システムを本格稼働させていますが、目標値には下がらず高い状態のまま、雨が降ると上昇する事態が続いています。

共産党都議団は、台風による降雨などで水位が5メートルを超えた所もあったことを示し「本稼働してから1年たつても、11月10日時点で海拔1・8メートルになつていないところは1カ所もない」と指摘。さらに水位を下げるために、都がバキューム車まで出動させたり、地下空間からの強制排水を、いまだに続けていることを指摘し、地下水管理システムの破たんは明らかだと、厳しく批判しました。

## 強アルカリの水。直る見通し無し

さらに、都議団は、市場の雨水処理施設にたまった水が、強いアルカリ(pH12程度)を示しており、そのまま下水道に排水することができず、数値が正常に戻る見通しもたないことを追及しました。そのうえで、「こうした所に生鮮食品を扱う市場はふさわしくない」と移転中止を、重ねて求めました。

## 移転は中止を

都の汚染対策の失敗はいよいよ明らかです。小池知事は、移転を強行しようとしています。都の対策では、食の安全・安心は確保できません。築地の市場業者からも根強い反対の声があがっています。移転は中止し、築地再整備を検討すべきです。



都議会議員 (品川区選出)  
白石たみお

日本共産党


東京民報  
ご意見・ご要望は 03-5972-1621、FAX 03-5972-1590  
2017年11月号外 日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。  
発行/東京民報社(港区芝1-4-9 平和会館5階) 1965年11月12日第三種郵便物認可

豊洲  
新市場

# 地下水管理 大破たん

## 共産党都議団が追及

日本共産党都議団は11月15日、都議会公営企業会計決算特別委員会で質問しました。追及で、豊洲新市場の地下水管理システムが破たんしていることをはじめ、都の計画が次々とゆき詰まってきていることが明らかになりました。地下水管理システムは、土壌汚染対策の柱。その破たんは、豊洲移転に道理がないことを示すものです。

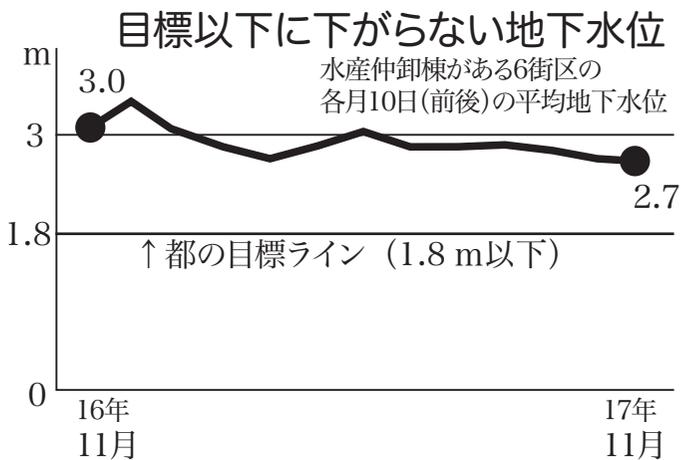

## 下がらない水位

都はこれまで、地下水管理システムによって豊洲新市場の地下水位を海拔1・8メートル以下にすることを目標にしてきました。しかし、上のグラフをご覧ください。昨年10月から同システムを本格稼働させていますが、目標値には下がらず高い状態のまま、雨が降ると上昇する事態が続いています。

共産党都議団は、台風による降雨などで水位が5メートルを超えた所もあったことを示し「本稼働してから1年たつても、11月10日時点で海拔1・8メートルになつているところは1カ所もない」と指摘。さらに水位を下げるために、都がバキューム車まで出動させたり、地下空間からの強制排水を、いまだに続けていることを指摘し、地下水管理システムの破たんは明らかだと、厳しく批判しました。

## 強アルカリの水。直る見通し無し

さらに、都議団は、市場の雨水処理施設にたまった水が、強いアルカリ(pH12程度)を示しており、そのまま下水道に排水することができず、数値が正常に戻る見通しもたないことを追及しました。そのうえで、「こうした所に生鮮食品を扱う市場はふさわしくない」と移転中止を、重ねて求めました。

## 移転は中止を

都の汚染対策の失敗はいよいよ明らかです。小池知事は、移転を強行しようとしています。都の対策では、食の安全・安心は確保できません。築地の市場業者からも根強い反対の声があがっています。移転は中止し、築地再整備を検討すべきです。



都議会議員 (目黒区選出)

ほしみちい

星見てい子

日本共産党

東京  
民報

ご意見・ご要望は 03-5972-1621、FAX 03-5972-1590

2017年11月号外 日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。


発行/東京民報社(港区芝1-4-9 平和会館5階) 1965年11月12日第三種郵便物認可

豊洲  
新市場

# 地下水管理 大破たん

## 共産党都議団が追及

日本共産党都議団は11月15日、都議会公営企業会計決算特別委員会で質問しました。追及で、豊洲新市場の地下水管理システムが破たんしていることをはじめ、都の計画が次々とゆき詰まってきていることが明らかになりました。地下水管理システムは、土壌汚染対策の柱。その破たんは、豊洲移転に道理がないことを示すものです。

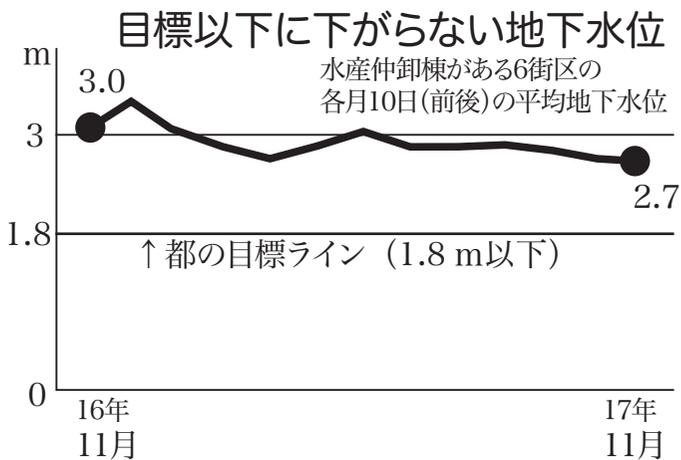

## 下がらない水位

都はこれまで、地下水管理システムによって豊洲新市場の地下水位を海拔1・8メートル以下にすることを目標にしてきました。しかし、上のグラフをご覧ください。昨年10月から同システムを本格稼働させていますが、目標値には下がらず高い状態のまま、雨が降ると上昇する事態が続いています。

共産党都議団は、台風による降雨などで水位が5メートルを超えた所もあったことを示し「本稼働してから1年たつても、11月10日時点で海拔1・8メートルになつていないところは1カ所もない」と指摘。さらに水位を下げるために、都がバキューム車まで出動させたり、地下空間からの強制排水を、いまだに続けていることを指摘し、地下水管理システムの破たんは明らかだと、厳しく批判しました。

## 強アルカリの水。直る見通し無し

さらに、都議団は、市場の雨水処理施設にたまった水が、強いアルカリ(pH12程度)を示しており、そのまま下水道に排水することができず、数値が正常に戻る見通しもたないことを追及しました。そのうえで、「こうした所に生鮮食品を扱う市場はふさわしくない」と移転中止を、重ねて求めました。

## 移転は中止を

都の汚染対策の失敗はいよいよ明らかです。小池知事は、移転を強行しようとしています。都の対策では、食の安全・安心は確保できません。築地の市場業者からも根強い反対の声があがっています。移転は中止し、築地再整備を検討すべきです。



都議会議員 (世田谷区選出)  
里吉 ゆみ  
さとよし ゆみ

日本共産党


東京民報  
ご意見・ご要望は 03-5972-1621、FAX 03-5972-1590  
2017年11月号外 日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。  
発行/東京民報社(港区芝1-4-9 平和会館5階) 1965年11月12日第三種郵便物認可

豊洲  
新市場

# 地下水管理 大破たん

## 共産党都議団が追及

日本共産党都議団は11月15日、都議会公営企業会計決算特別委員会で質問しました。追及で、豊洲新市場の地下水管理システムが破たんしていることをはじめ、都の計画が次々とゆき詰まってきていることが明らかになりました。地下水管理システムは、土壌汚染対策の柱。その破たんは、豊洲移転に道理がないことを示すものです。

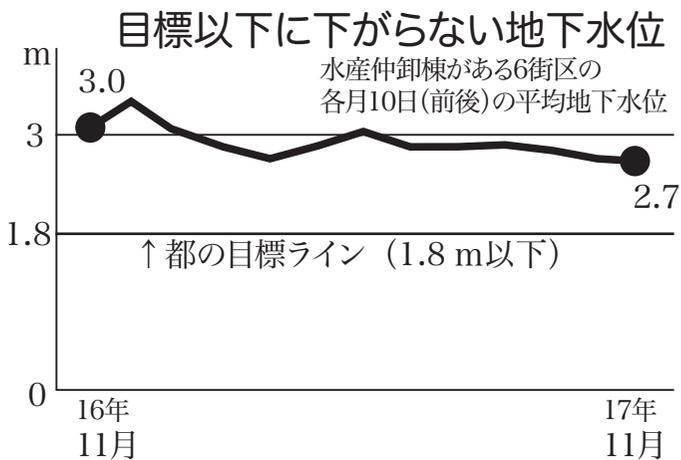

## 下がらない水位

都はこれまで、地下水管理システムによって豊洲新市場の地下水位を海拔1・8メートル以下にすることを目標にしてきました。しかし、上のグラフをご覧ください。昨年10月から同システムを本格稼働させていますが、目標値には下がらず高い状態のまま、雨が降ると上昇する事態が続いています。

共産党都議団は、台風による降雨などで水位が5メートルを超えた所もあったことを示し「本稼働してから1年たつても、11月10日時点で海拔1・8メートルになつていないところは1カ所もない」と指摘。さらに水位を下げるために、都がバキューム車まで出動させたり、地下空間からの強制排水を、いまだに続けていることを指摘し、地下水管理システムの破たんは明らかだと、厳しく批判しました。

## 強アルカリの水。直る見通し無し

さらに、都議団は、市場の雨水処理施設にたまった水が、強いアルカリ(pH12程度)を示しており、そのまま下水道に排水することができず、数値が正常に戻る見通しもたないことを追及しました。そのうえで、「こうした所に生鮮食品を扱う市場はふさわしくない」と移転中止を、重ねて求めました。

## 移転は中止を

都の汚染対策の失敗はいよいよ明らかです。小池知事は、移転を強行しようとしています。都の対策では、食の安全・安心は確保できません。築地の市場業者からも根強い反対の声があがっています。移転は中止し、築地再整備を検討すべきです。



都議会議員 (杉並区選出)  
原田 あきら  
はらだ・あきら

日本共産党


東京民報  
ご意見・ご要望は 03-5972-1621、FAX 03-5972-1590  
2017年11月号外 日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。  
発行/東京民報社(港区芝1-4-9 平和会館5階) 1965年11月12日第三種郵便物認可

豊洲  
新市場

# 地下水管理 大破たん

## 共産党都議団が追及

日本共産党都議団は11月15日、都議会公営企業会計決算特別委員会で質問しました。追及で、豊洲新市場の地下水管理システムが破たんしていることをはじめ、都の計画が次々とゆき詰まってきていることが明らかになりました。地下水管理システムは、土壌汚染対策の柱。その破たんは、豊洲移転に道理がないことを示すものです。

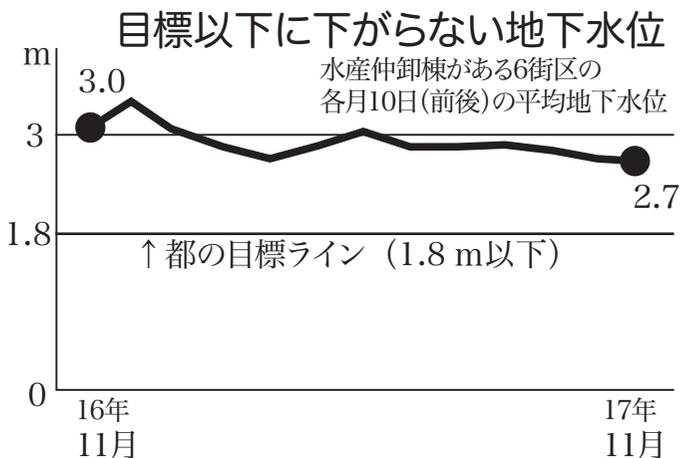

## 下がらない水位

都はこれまで、地下水管理システムによって豊洲新市場の地下水位を海拔1・8メートル以下にすることを目標にしてきました。しかし、上のグラフをご覧ください。昨年10月から同システムを本格稼働させていますが、目標値には下がらず高い状態のまま、雨が降ると上昇する事態が続いています。

共産党都議団は、台風による降雨などで水位が5メートルを超えた所もあったことを示し「本稼働してから1年たつても、11月10日時点で海拔1・8メートルになつていないところは1カ所もない」と指摘。さらに水位を下げるために、都がバキューム車まで出動させたり、地下空間からの強制排水を、いまだに続けていることを指摘し、地下水管理システムの破たんは明らかだと、厳しく批判しました。

## 強アルカリの水。直る見通し無し

さらに、都議団は、市場の雨水処理施設にたまった水が、強いアルカリ(pH12程度)を示しており、そのまま下水道に排水することができず、数値が正常に戻る見通しもたないことを追及しました。そのうえで、「こうした所に生鮮食品を扱う市場はふさわしくない」と移転中止を、重ねて求めました。

## 移転は中止を

都の汚染対策の失敗はいよいよ明らかです。小池知事は、移転を強行しようとしています。都の対策では、食の安全・安心は確保できません。築地の市場業者からも根強い反対の声があがっています。移転は中止し、築地再整備を検討すべきです。



都議会議員 (豊島区選出)  
米倉 春奈  
よねくら ちはるな

日本共産党


東京民報  
ご意見・ご要望は 03-5972-1621、FAX 03-5972-1590  
2017年11月号外 日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。  
発行/東京民報社(港区芝1-4-9 平和会館5階) 1965年11月12日第三種郵便物認可

豊洲  
新市場

# 地下水管理 大破たん

## 共産党都議団が追及

日本共産党都議団は11月15日、都議会公営企業会計決算特別委員会で質問しました。追及で、豊洲新市場の地下水管理システムが破たんしていることをはじめ、都の計画が次々とゆき詰まってきていることが明らかになりました。地下水管理システムは、土壌汚染対策の柱。その破たんは、豊洲移転に道理がないことを示すものです。

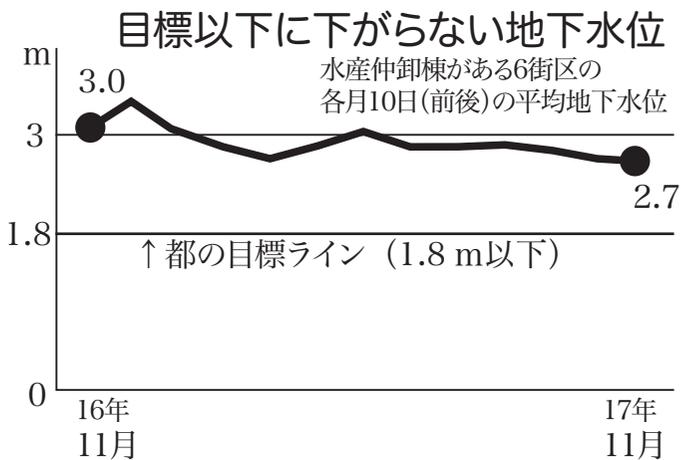

## 下がらない水位

都はこれまで、地下水管理システムによって豊洲新市場の地下水位を海拔1.8メートル以下にすることを目標にしてきました。しかし、上のグラフをご覧ください。昨年10月から同システムを本格稼働させていますが、目標値には下がらず高い状態のまま、雨が降ると上昇する事態が続いています。

共産党都議団は、台風による降雨などで水位が5メートルを超えた所もあったことを示し「本稼働してから1年たつても、11月10日時点で海拔1.8メートルになつていないところは1カ所もない」と指摘。さらに水位を下げるために、都がバキューム車まで出動させたり、地下空間からの強制排水を、いまだに続けていることを指摘し、地下水管理システムの破たんは明らかだと、厳しく批判しました。

## 強アルカリの水。直る見通し無し

さらに、都議団は、市場の雨水処理施設にたまった水が、強いアルカリ(pH12程度)を示しており、そのまま下水道に排水することができず、数値が正常に戻る見通しもたないことを追及しました。そのうえで、「こうした所に生鮮食品を扱う市場はふさわしくない」と移転中止を、重ねて求めました。

## 移転は中止を

都の汚染対策の失敗はいよいよ明らかです。小池知事は、移転を強行しようとしています。都の対策では、食の安全・安心は確保できません。築地の市場業者からも根強い反対の声があがっています。移転は中止し、築地再整備を検討すべきです。



都議会議員 (練馬区選出)

とや英津子

とやえつこ

日本共産党

東京  
民報

ご意見・ご要望は 03-5972-1621、FAX 03-5972-1590

2017年11月号外 日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。


発行/東京民報社(港区芝1-4-9 平和会館5階) 1965年11月12日第三種郵便物認可

豊洲  
新市場

# 地下水管理 大破たん

## 共産党都議団が追及

日本共産党都議団は11月15日、都議会公営企業会計決算特別委員会で質問しました。追及で、豊洲新市場の地下水管理システムが破たんしていることをはじめ、都の計画が次々とゆき詰まってきていることが明らかになりました。地下水管理システムは、土壌汚染対策の柱。その破たんは、豊洲移転に道理がないことを示すものです。

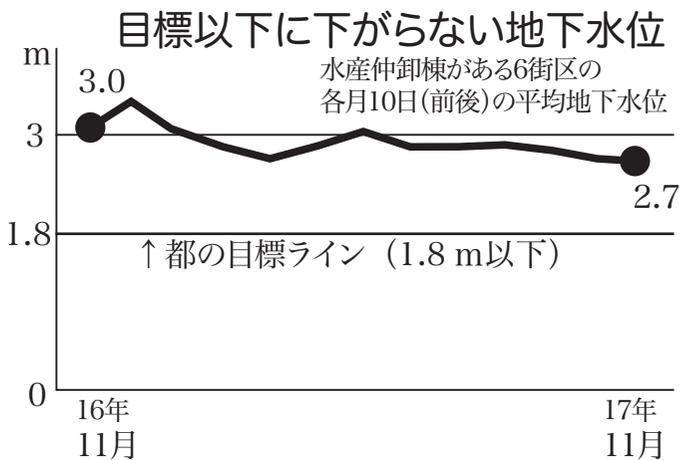

## 下がらない水位

都はこれまで、地下水管理システムによって豊洲新市場の地下水位を海拔1・8メートル以下にすることを目標にしてきました。しかし、上のグラフをご覧ください。昨年10月から同システムを本格稼働させていますが、目標値には下がらず高い状態のまま、雨が降ると上昇する事態が続いています。

共産党都議団は、台風による降雨などで水位が5メートルを超えた所もあったことを示し「本稼働してから1年たつても、11月10日時点で海拔1・8メートルになつていないところは1カ所もない」と指摘。さらに水位を下げるために、都がバキューム車まで出動させたり、地下空間からの強制排水を、いまだに続けていることを指摘し、地下水管理システムの破たんは明らかだと、厳しく批判しました。

## 強アルカリの水。直る見通し無し

さらに、都議団は、市場の雨水処理施設にたまった水が、強いアルカリ(pH12程度)を示しており、そのまま下水道に排水することができず、数値が正常に戻る見通しもたないことを追及しました。そのうえで、「こうした所に生鮮食品を扱う市場はふさわしくない」と移転中止を、重ねて求めました。

## 移転は中止を

都の汚染対策の失敗はいよいよ明らかです。小池知事は、移転を強行しようとしています。都の対策では、食の安全・安心は確保できません。築地の市場業者からも根強い反対の声があがっています。移転は中止し、築地再整備を検討すべきです。



都議会議員 (江東区選出)

あぜがみ みわこ

あぜ上三和子

日本共産党

東京  
民報

ご意見・ご要望は 03-5972-1621、FAX 03-5972-1590

2017年11月号外 日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。


発行/東京民報社(港区芝1-4-9 平和会館5階) 1965年11月12日第三種郵便物認可

豊洲  
新市場

# 地下水管理 大破たん

## 共産党都議団が追及

日本共産党都議団は11月15日、都議会公営企業会計決算特別委員会で質問しました。追及で、豊洲新市場の地下水管理システムが破たんしていることをはじめ、都の計画が次々とゆき詰まってきていることが明らかになりました。地下水管理システムは、土壌汚染対策の柱。その破たんは、豊洲移転に道理がないことを示すものです。

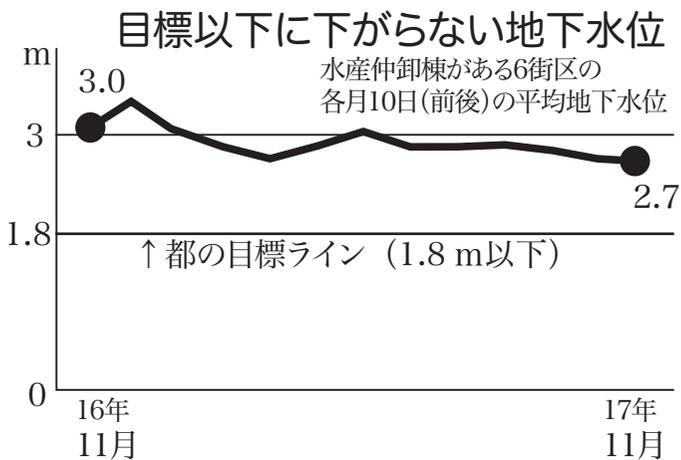

## 下がらない水位

都はこれまで、地下水管理システムによって豊洲新市場の地下水位を海拔1・8メートル以下にすることを目標にしてきました。しかし、上のグラフをご覧ください。昨年10月から同システムを本格稼働させていますが、目標値には下がらず高い状態のまま、雨が降ると上昇する事態が続いています。

共産党都議団は、台風による降雨などで水位が5メートルを超えた所もあったことを示し「本稼働してから1年たつても、11月10日時点で海拔1・8メートルになつていないところは1カ所もない」と指摘。さらに水位を下げるために、都がバキューム車まで出動させたり、地下空間からの強制排水を、いまだに続けていることを指摘し、地下水管理システムの破たんは明らかだと、厳しく批判しました。

## 強アルカリの水。直る見通し無し

さらに、都議団は、市場の雨水処理施設にたまった水が、強いアルカリ(pH12程度)を示しており、そのまま下水道に排水することができず、数値が正常に戻る見通しもたないことを追及しました。そのうえで、「こうした所に生鮮食品を扱う市場はふさわしくない」と移転中止を、重ねて求めました。

## 移転は中止を

都の汚染対策の失敗はいよいよ明らかです。小池知事は、移転を強行しようとしています。都の対策では、食の安全・安心は確保できません。築地の市場業者からも根強い反対の声があがっています。移転は中止し、築地再整備を検討すべきです。



都議会議員 (板橋区選出)

とくとめ・みちのぶ

とくとめ道信

日本共産党

東京  
民報

ご意見・ご要望は 03-5972-1621、FAX 03-5972-1590

2017年11月号外 日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。


発行/東京民報社(港区芝1-4-9 平和会館5階) 1965年11月12日第三種郵便物認可

豊洲  
新市場

# 地下水管理 大破たん

## 共産党都議団が追及

日本共産党都議団は11月15日、都議会公営企業会計決算特別委員会で質問しました。追及で、豊洲新市場の地下水管理システムが破たんしていることをはじめ、都の計画が次々とゆき詰まってきていることが明らかになりました。地下水管理システムは、土壌汚染対策の柱。その破たんは、豊洲移転に道理がないことを示すものです。

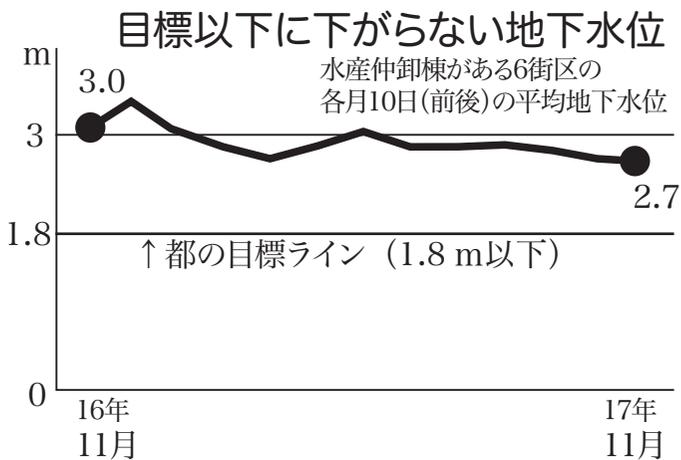

## 下がらない水位

都はこれまで、地下水管理システムによって豊洲新市場の地下水位を海拔1・8メートル以下にすることを目標にしてきました。しかし、上のグラフをご覧ください。昨年10月から同システムを本格稼働させていますが、目標値には下がらず高い状態のまま、雨が降ると上昇する事態が続いています。

共産党都議団は、台風による降雨などで水位が5メートルを超えた所もあったことを示し「本稼働してから1年たつても、11月10日時点で海拔1・8メートルになっているところは1カ所もない」と指摘。さらに水位を下げるために、都がバキューム車まで出動させたり、地下空間からの強制排水を、いまだに続けていることを指摘し、地下水管理システムの破たんは明らかだと、厳しく批判しました。

## 強アルカリの水。直る見通し無し

さらに、都議団は、市場の雨水処理施設にたまった水が、強いアルカリ(pH12程度)を示しており、そのまま下水道に排水することができず、数値が正常に戻る見通しもたないことを追及しました。そのうえで、「こうした所に生鮮食品を扱う市場はふさわしくない」と移転中止を、重ねて求めました。

## 移転は中止を

都の汚染対策の失敗はいよいよ明らかです。小池知事は、移転を強行しようとしています。都の対策では、食の安全・安心は確保できません。築地の市場業者からも根強い反対の声があがっています。移転は中止し、築地再整備を検討すべきです。



都議会議員 (北区選出)

そね はじめ

日本共産党

東京  
民報


ご意見・ご要望は 03-5972-1621、FAX 03-5972-1590  
2017年11月号外 日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。  
発行/東京民報社(港区芝1-4-9 平和会館5階) 1965年11月12日第三種郵便物認可

豊洲  
新市場

# 地下水管理 大破たん

## 共産党都議団が追及

日本共産党都議団は11月15日、都議会公営企業会計決算特別委員会で質問しました。追及で、豊洲新市場の地下水管理システムが破たんしていることをはじめ、都の計画が次々とゆき詰まってきていることが明らかになりました。地下水管理システムは、土壌汚染対策の柱。その破たんは、豊洲移転に道理がないことを示すものです。

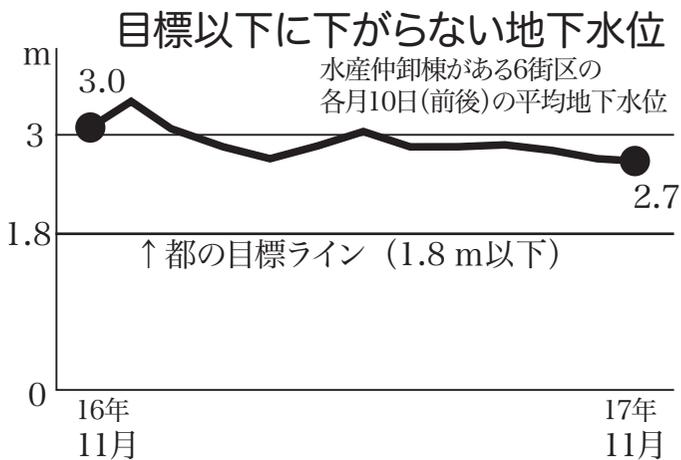

## 下がらない水位

都はこれまで、地下水管理システムによって豊洲新市場の地下水位を海拔1.8メートル以下にすることを目標にしてきました。しかし、上のグラフをご覧ください。昨年10月から同システムを本格稼働させていますが、目標値には下がらず高い状態のまま、雨が降ると上昇する事態が続いています。

共産党都議団は、台風による降雨などで水位が5メートルを超えた所もあったことを示し「本稼働してから1年たつても、11月10日時点で海拔1.8メートルになつていないところは1カ所もない」と指摘。さらに水位を下げるために、都がバキューム車まで出動させたり、地下空間からの強制排水を、いまだに続けていることを指摘し、地下水管理システムの破たんは明らかだと、厳しく批判しました。

## 強アルカリの水。直る見通し無し

さらに、都議団は、市場の雨水処理施設にたまった水が、強いアルカリ(pH12程度)を示しており、そのまま下水道に排水することができず、数値が正常に戻る見通しもたないことを追及しました。そのうえで、「こうした所に生鮮食品を扱う市場はふさわしくない」と移転中止を、重ねて求めました。

## 移転は中止を

都の汚染対策の失敗はいよいよ明らかです。小池知事は、移転を強行しようとしています。都の対策では、食の安全・安心は確保できません。築地の市場業者からも根強い反対の声があがっています。移転は中止し、築地再整備を検討すべきです。



都議会議員 (足立区選出)  
斉藤 まりこ  
あざわ まりこ

日本共産党


東京民報  
ご意見・ご要望は 03-5972-1621、FAX 03-5972-1590  
2017年11月号外 日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。  
発行/東京民報社(港区芝1-4-9 平和会館5階) 1965年11月12日第三種郵便物認可

豊洲  
新市場

# 地下水管理 大破たん

## 共産党都議団が追及

日本共産党都議団は11月15日、都議会公営企業会計決算特別委員会で質問しました。追及で、豊洲新市場の地下水管理システムが破たんしていることをはじめ、都の計画が次々とゆき詰まってきていることが明らかになりました。地下水管理システムは、土壌汚染対策の柱。その破たんは、豊洲移転に道理がないことを示すものです。

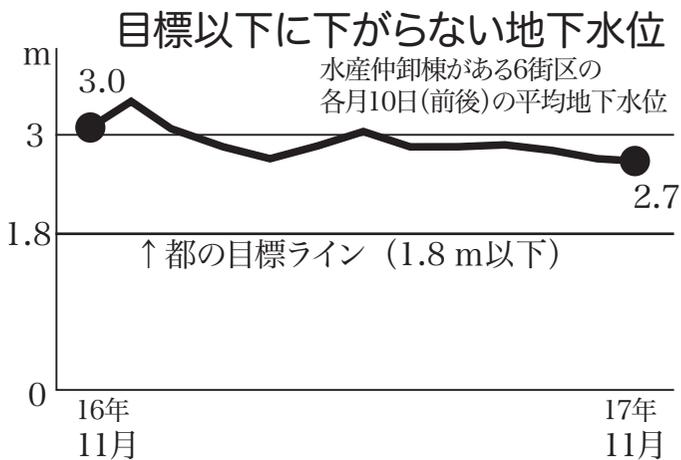

## 下がらない水位

都はこれまで、地下水管理システムによって豊洲新市場の地下水位を海拔1.8メートル以下にすることを目標にしてきました。しかし、上のグラフをご覧ください。昨年10月から同システムを本格稼働させていますが、目標値には下がらず高い状態のまま、雨が降ると上昇する事態が続いています。

共産党都議団は、台風による降雨などで水位が5メートルを超えた所もあったことを示し「本稼働してから1年たつても、11月10日時点で海拔1.8メートルになつていないところは1カ所もない」と指摘。さらに水位を下げるために、都がバキューム車まで出動させたり、地下空間からの強制排水を、いまだに続けていることを指摘し、地下水管理システムの破たんは明らかだと、厳しく批判しました。

## 強アルカリの水。直る見通し無し

さらに、都議団は、市場の雨水処理施設にたまった水が、強いアルカリ(pH12程度)を示しており、そのまま下水道に排水することができず、数値が正常に戻る見通しもたないことを追及しました。そのうえで、「こうした所に生鮮食品を扱う市場はふさわしくない」と移転中止を、重ねて求めました。

## 移転は中止を

都の汚染対策の失敗はいよいよ明らかです。小池知事は、移転を強行しようとしています。都の対策では、食の安全・安心は確保できません。築地の市場業者からも根強い反対の声があがっています。移転は中止し、築地再整備を検討すべきです。



都議会議員 (葛飾区選出)

いずみ・なおみ

和泉なおみ

日本共産党

東京  
民報

ご意見・ご要望は 03-5972-1621、FAX 03-5972-1590

2017年11月号外 日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。


発行/東京民報社(港区芝1-4-9 平和会館5階) 1965年11月12日第三種郵便物認可

豊洲  
新市場

# 地下水管理 大破たん

## 共産党都議団が追及

日本共産党都議団は11月15日、都議会公営企業会計決算特別委員会で質問しました。追及で、豊洲新市場の地下水管理システムが破たんしていることをはじめ、都の計画が次々とゆき詰まってきていることが明らかになりました。地下水管理システムは、土壌汚染対策の柱。その破たんは、豊洲移転に道理がないことを示すものです。

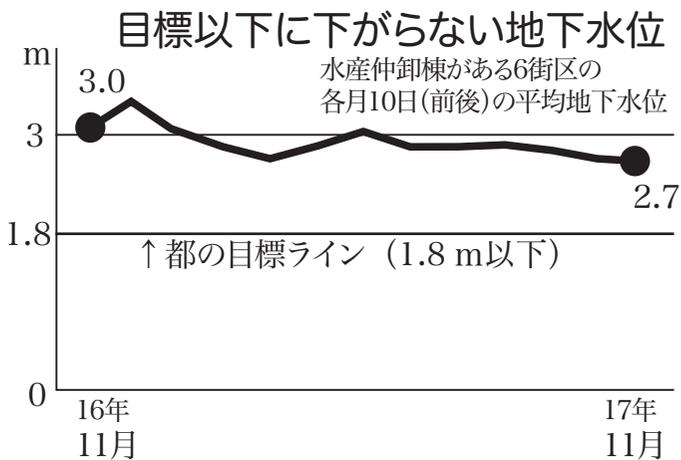

## 下がらない水位

都はこれまで、地下水管理システムによって豊洲新市場の地下水位を海拔1・8メートル以下にすることを目標にしてきました。しかし、上のグラフをご覧ください。昨年10月から同システムを本格稼働させていますが、目標値には下がらず高い状態のまま、雨が降ると上昇する事態が続いています。

共産党都議団は、台風による降雨などで水位が5メートルを超えた所もあったことを示し「本稼働してから1年たつても、11月10日時点で海拔1・8メートルになつているところは1カ所もない」と指摘。さらに水位を下げるために、都がバキューム車まで出動させたり、地下空間からの強制排水を、いまだに続けていることを指摘し、地下水管理システムの破たんは明らかだと、厳しく批判しました。

## 強アルカリの水。直る見通し無し

さらに、都議団は、市場の雨水処理施設にたまった水が、強いアルカリ(pH12程度)を示しており、そのまま下水道に排水することができず、数値が正常に戻る見通しもたないことを追及しました。そのうえで、「こうした所に生鮮食品を扱う市場はふさわしくない」と移転中止を、重ねて求めました。

## 移転は中止を

都の汚染対策の失敗はいよいよ明らかです。小池知事は、移転を強行しようとしています。都の対策では、食の安全・安心は確保できません。築地の市場業者からも根強い反対の声があがっています。移転は中止し、築地再整備を検討すべきです。



都議会議員 (江戸川区選出)  
河野 ゆりえ  
ここの・ゆりえ

日本共産党


東京民報  
ご意見・ご要望は 03-5972-1621、FAX 03-5972-1590  
2017年11月号外 日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。  
発行/東京民報社(港区芝1-4-9 平和会館5階) 1965年11月12日第三種郵便物認可

豊洲  
新市場

# 地下水管理 大破たん

## 共産党都議団が追及

日本共産党都議団は11月15日、都議会公営企業会計決算特別委員会で質問しました。追及で、豊洲新市場の地下水管理システムが破たんしていることをはじめ、都の計画が次々とゆき詰まってきていることが明らかになりました。地下水管理システムは、土壌汚染対策の柱。その破たんは、豊洲移転に道理がないことを示すものです。

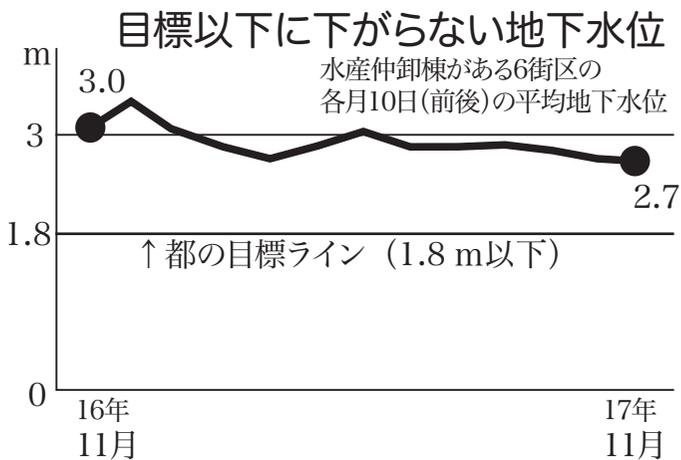

## 下がらない水位

都はこれまで、地下水管理システムによって豊洲新市場の地下水位を海拔1・8メートル以下にすることを目標にしてきました。しかし、上のグラフをご覧ください。昨年10月から同システムを本格稼働させていますが、目標値には下がらず高い状態のまま、雨が降ると上昇する事態が続いています。

共産党都議団は、台風による降雨などで水位が5メートルを超えた所もあったことを示し「本稼働してから1年たつても、11月10日時点で海拔1・8メートルになっているところは1カ所もない」と指摘。さらに水位を下げるために、都がバキューム車まで出動させたり、地下空間からの強制排水を、いまだに続けていることを指摘し、地下水管理システムの破たんは明らかだと、厳しく批判しました。

## 強アルカリの水。直る見通し無し

さらに、都議団は、市場の雨水処理施設にたまった水が、強いアルカリ(pH12程度)を示しており、そのまま下水道に排水することができず、数値が正常に戻る見通しもたないことを追及しました。そのうえで、「こうした所に生鮮食品を扱う市場はふさわしくない」と移転中止を、重ねて求めました。

## 移転は中止を

都の汚染対策の失敗はいよいよ明らかです。小池知事は、移転を強行しようとしています。都の対策では、食の安全・安心は確保できません。築地の市場業者からも根強い反対の声があがっています。移転は中止し、築地再整備を検討すべきです。



清水ひで子  
都議会議員 (八王子市選出)  
しみず・ひでこ

日本共産党


東京民報  
ご意見・ご要望は 03-5972-1621、FAX 03-5972-1590  
2017年11月号外 日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。  
発行/東京民報社(港区芝1-4-9 平和会館5階) 1965年11月12日第三種郵便物認可

豊洲  
新市場

# 地下水管理 大破たん

## 共産党都議団が追及

日本共産党都議団は11月15日、都議会公営企業会計決算特別委員会で質問しました。追及で、豊洲新市場の地下水管理システムが破たんしていることをはじめ、都の計画が次々とゆき詰まってきていることが明らかになりました。地下水管理システムは、土壌汚染対策の柱。その破たんは、豊洲移転に道理がないことを示すものです。

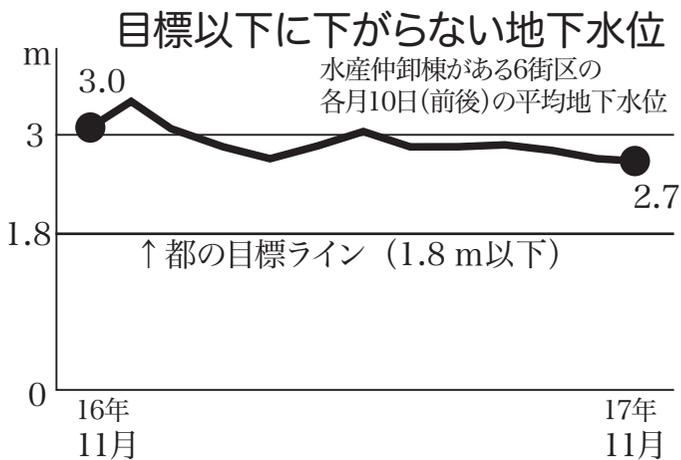

## 下がらない水位

都はこれまで、地下水管理システムによって豊洲新市場の地下水位を海拔1・8メートル以下にすることを目標にしてきました。しかし、上のグラフをご覧ください。昨年10月から同システムを本格稼働させていますが、目標値には下がらず高い状態のまま、雨が降ると上昇する事態が続いています。

共産党都議団は、台風による降雨などで水位が5メートルを超えた所もあったことを示し「本稼働してから1年たつても、11月10日時点で海拔1・8メートルになつているところは1カ所もない」と指摘。さらに水位を下げるために、都がバキューム車まで出動させたり、地下空間からの強制排水を、いまだに続けていることを指摘し、地下水管理システムの破たんは明らかだと、厳しく批判しました。

## 強アルカリの水。直る見通し無し

さらに、都議団は、市場の雨水処理施設にたまった水が、強いアルカリ(pH12程度)を示しており、そのまま下水道に排水することができず、数値が正常に戻る見通しもたないことを追及しました。そのうえで、「こうした所に生鮮食品を扱う市場はふさわしくない」と移転中止を、重ねて求めました。

## 移転は中止を

都の汚染対策の失敗はいよいよ明らかです。小池知事は、移転を強行しようとしています。都の対策では、食の安全・安心は確保できません。築地の市場業者からも根強い反対の声があがっています。移転は中止し、築地再整備を検討すべきです。



都議会議員 (北多摩1区選出)  
尾崎あや子  
おさき・あやこ

日本共産党

東京  
民報


ご意見・ご要望は 03-5972-1621、FAX 03-5972-1590  
2017年11月号外 日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。  
発行/東京民報社(港区芝1-4-9 平和会館5階) 1965年11月12日第三種郵便物認可

豊洲  
新市場

# 地下水管理 大破たん

## 共産党都議団が追及

日本共産党都議団は11月15日、都議会公営企業会計決算特別委員会で質問しました。追及で、豊洲新市場の地下水管理システムが破たんしていることをはじめ、都の計画が次々とゆき詰まってきていることが明らかになりました。地下水管理システムは、土壌汚染対策の柱。その破たんは、豊洲移転に道理がないことを示すものです。

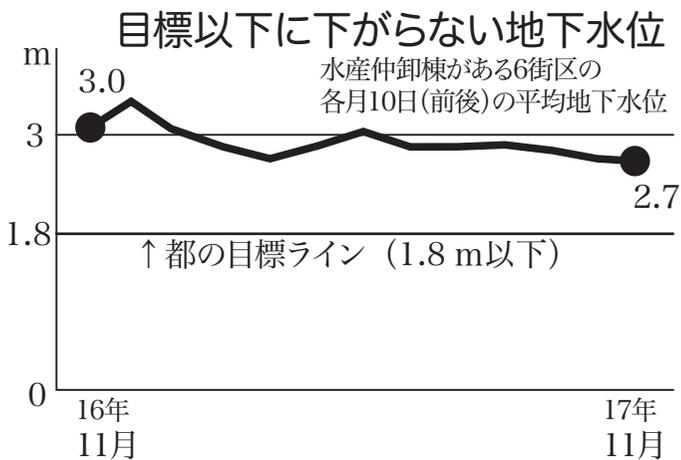

## 下がらない水位

都はこれまで、地下水管理システムによって豊洲新市場の地下水位を海拔1・8メートル以下にすることを目標にしてきました。しかし、上のグラフをご覧ください。昨年10月から同システムを本格稼働させていますが、目標値には下がらず高い状態のまま、雨が降ると上昇する事態が続いています。

共産党都議団は、台風による降雨などで水位が5メートルを超えた所もあったことを示し「本稼働してから1年たつても、11月10日時点で海拔1・8メートルになつていないところは1カ所もない」と指摘。さらに水位を下げるために、都がバキューム車まで出動させたり、地下空間からの強制排水を、いまだに続けていることを指摘し、地下水管理システムの破たんは明らかだと、厳しく批判しました。

## 強アルカリの水。直る見通し無し

さらに、都議団は、市場の雨水処理施設にたまった水が、強いアルカリ(pH12程度)を示しており、そのまま下水道に排水することができず、数値が正常に戻る見通しもたないことを追及しました。そのうえで、「こうした所に生鮮食品を扱う市場はふさわしくない」と移転中止を、重ねて求めました。

## 移転は中止を

都の汚染対策の失敗はいよいよ明らかです。小池知事は、移転を強行しようとしています。都の対策では、食の安全・安心は確保できません。築地の市場業者からも根強い反対の声があがっています。移転は中止し、築地再整備を検討すべきです。



都議会議員 (北多摩4区選出)  
原のり子

日本共産党


東京民報  
ご意見・ご要望は 03-5972-1621、FAX 03-5972-1590  
2017年11月号外 日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。  
発行/東京民報社(港区芝1-4-9 平和会館5階) 1965年11月12日第三種郵便物認可

豊洲  
新市場

# 地下水管理 大破たん

## 共産党都議団が追及

日本共産党都議団は11月15日、都議会公営企業会計決算特別委員会で質問しました。追及で、豊洲新市場の地下水管理システムが破たんしていることをはじめ、都の計画が次々とゆき詰まってきていることが明らかになりました。地下水管理システムは、土壌汚染対策の柱。その破たんは、豊洲移転に道理がないことを示すものです。

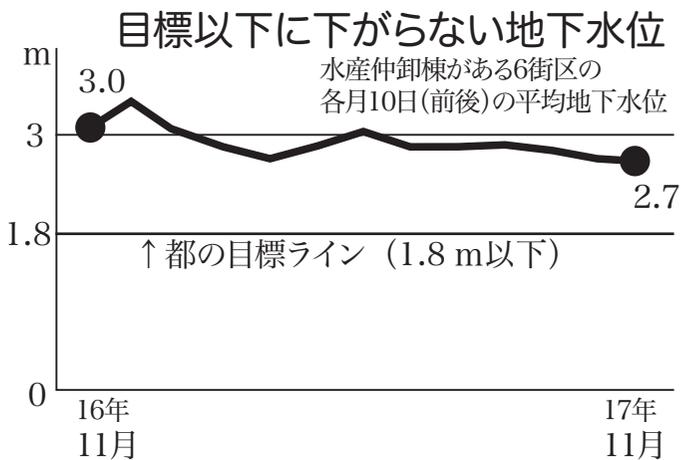

## 下がらない水位

都はこれまで、地下水管理システムによって豊洲新市場の地下水位を海拔1・8メートル以下にすることを目標にしてきました。しかし、上のグラフをご覧ください。昨年10月から同システムを本格稼働させていますが、目標値には下がらず高い状態のまま、雨が降ると上昇する事態が続いています。

共産党都議団は、台風による降雨などで水位が5メートルを超えた所もあったことを示し「本稼働してから1年たつても、11月10日時点で海拔1・8メートルになつていないところは1カ所もない」と指摘。さらに水位を下げるために、都がバキューム車まで出動させたり、地下空間からの強制排水を、いまだに続けていることを指摘し、地下水管理システムの破たんは明らかだと、厳しく批判しました。

## 強アルカリの水。直る見通し無し

さらに、都議団は、市場の雨水処理施設にたまった水が、強いアルカリ(pH12程度)を示しており、そのまま下水道に排水することができず、数値が正常に戻る見通しもたないことを追及しました。そのうえで、「こうした所に生鮮食品を扱う市場はふさわしくない」と移転中止を、重ねて求めました。

## 移転は中止を

都の汚染対策の失敗はいよいよ明らかです。小池知事は、移転を強行しようとしています。都の対策では、食の安全・安心は確保できません。築地の市場業者からも根強い反対の声があがっています。移転は中止し、築地再整備を検討すべきです。



町田市議・都議予定候補  
池川 友一  
いけがわ ゆういち

日本共産党

東京民報  
ご意見・ご要望は 03-5972-1621、FAX 03-5972-1590  
2017年11月号外 日本共産党東京都委員会の見解を紹介します。  
発行/東京民報社(港区芝1-4-9 平和会館5階) 1965年11月12日第三種郵便物認可